



ANEXOS A LA SOLICITUD DE DEPÓSITO DE LA
LÍNEA CELULAR **BS FiPS 67-Ep6F-5** EN EL
BANCO NACIONAL DE LÍNEAS CELULARES

ANEXOS

Anexo 1: Fenotipo. Marcadores de pluripotencia

Anexo 2: Diferenciación *in vitro*

Anexo 3: Cariotipo

Anexo 4: Resultados microsatélites


Anexo 5: Ausencia de los transgenes de reprogramación

Anexo 6: Comprobación de la presencia de la mutación



Anexo 7: Resultado test de micoplasma



Anexo 1
Fenotipo. Marcadores de pluripotencia


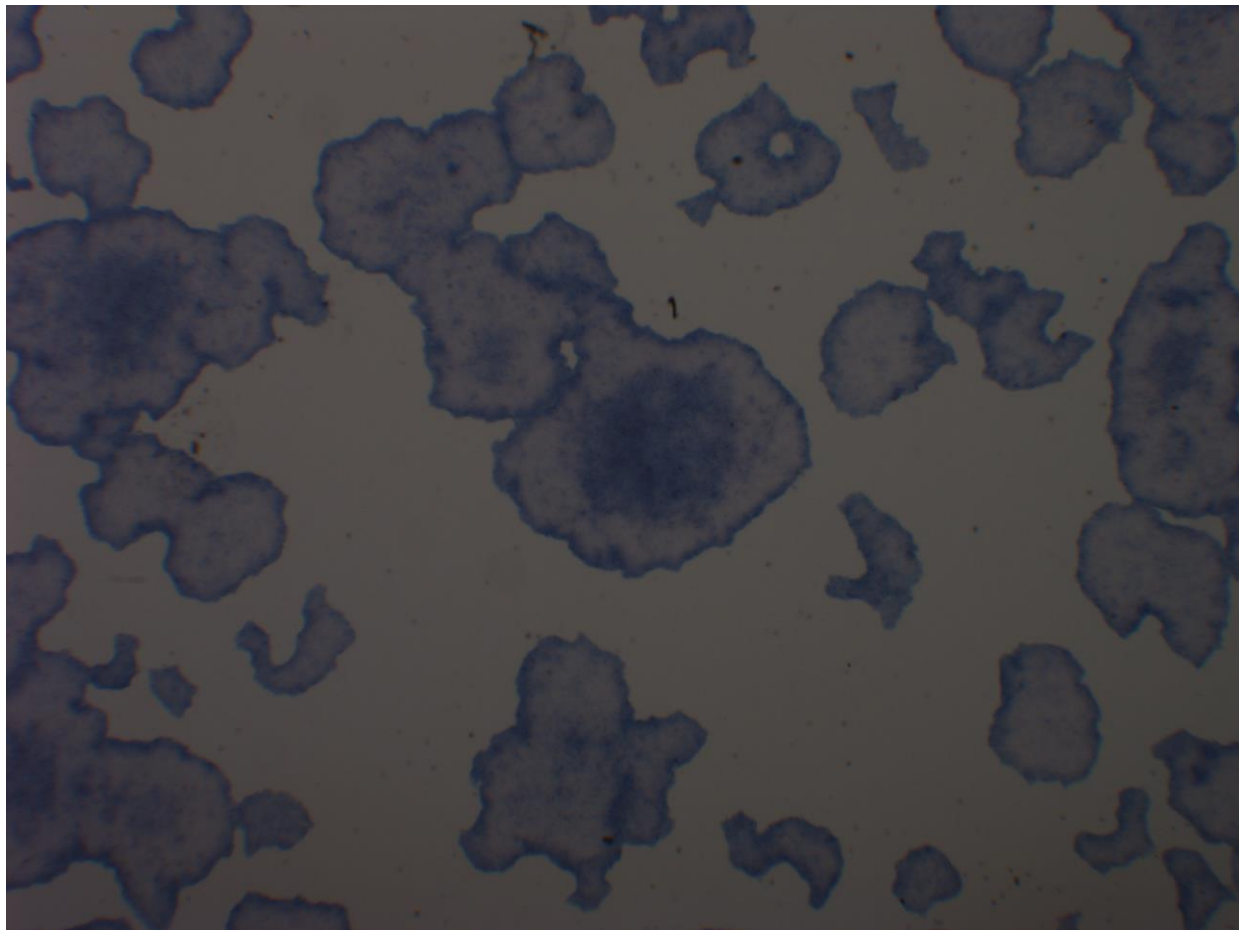


Actividad **fosfatasa alcalina** de la línea de células pluripotentes

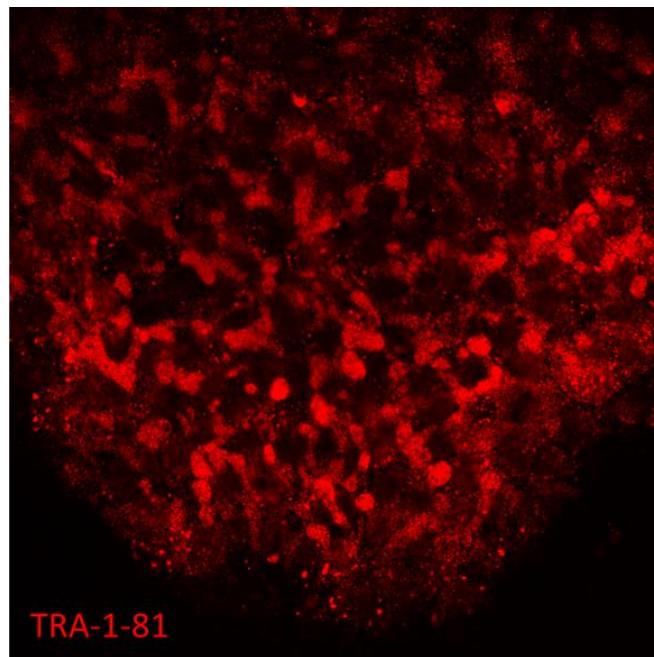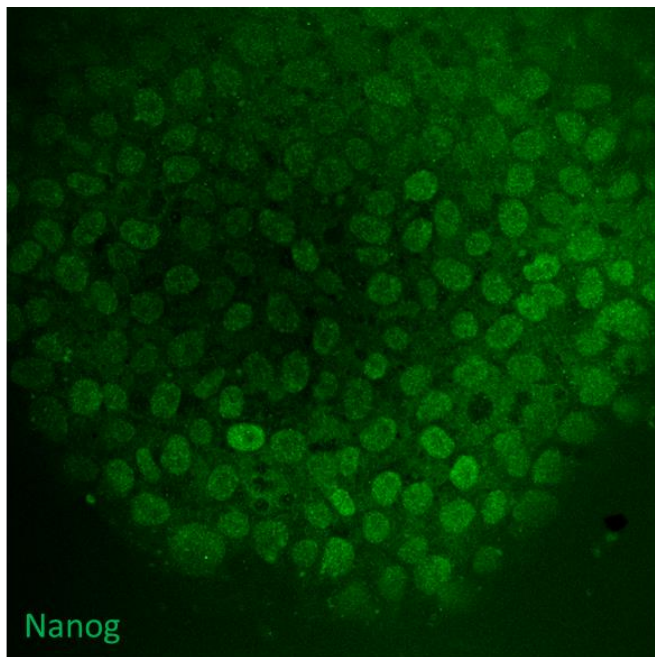




Resultado positivo por inmunocitoquímica para las proteínas de pluripotencia

Nanog y TRA1-81

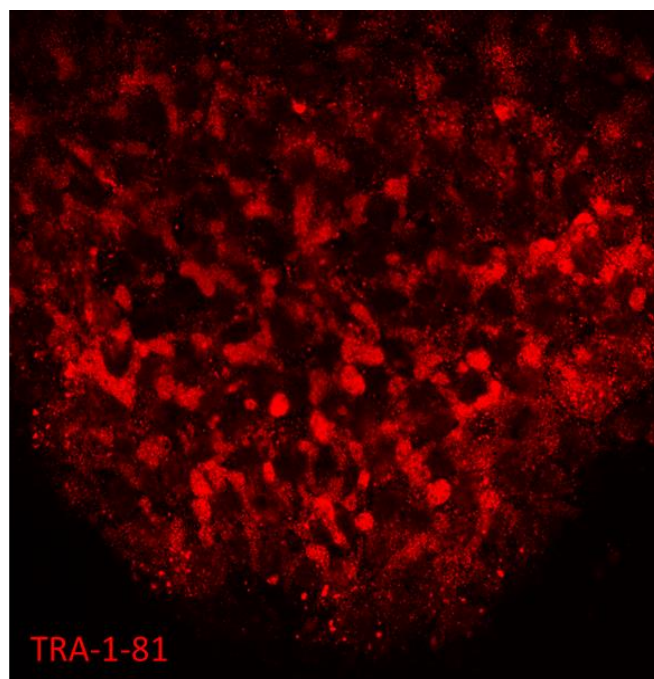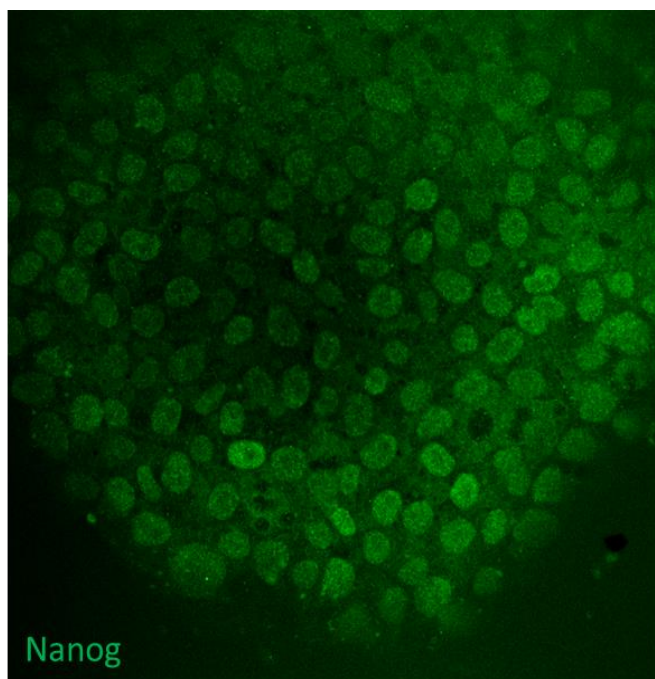

Resultado positivo por inmunocitoquímica para las proteínas de pluripotencia

Oct-4 y SSEA-3

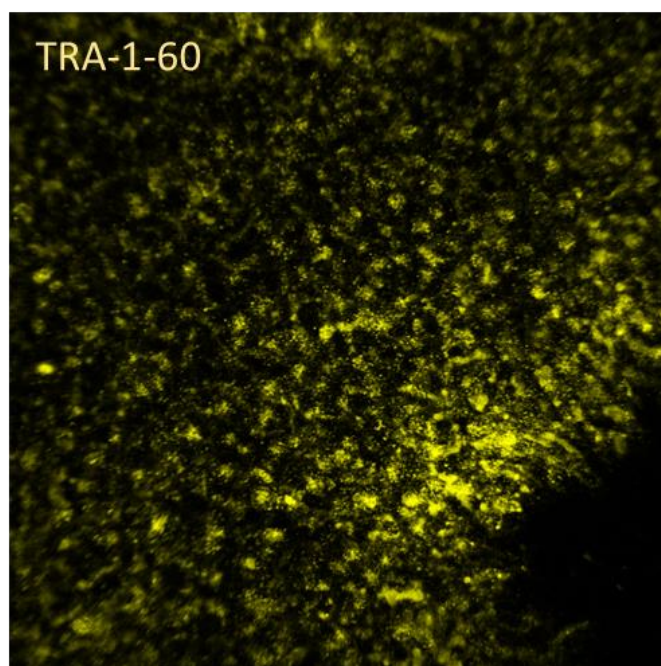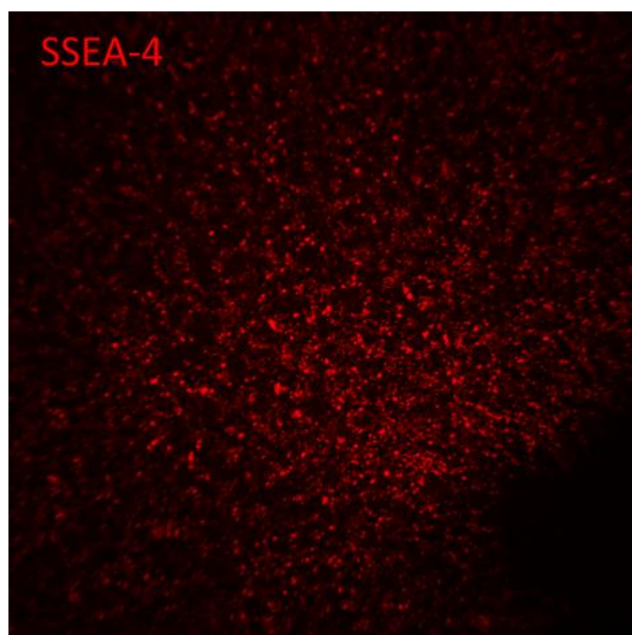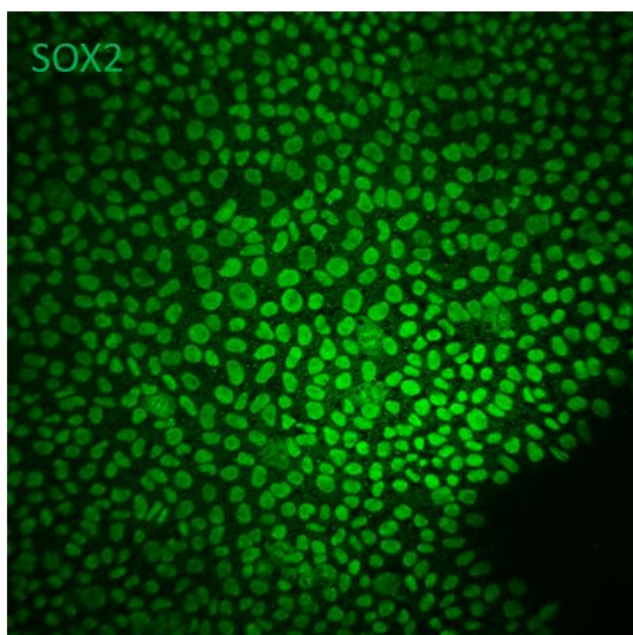


Resultado positivo por inmunocitoquímica para las proteínas de pluripotencia

Sox-2, SSEA-4 y TRA1-60




Anexo 2


Diferenciación *in vitro*

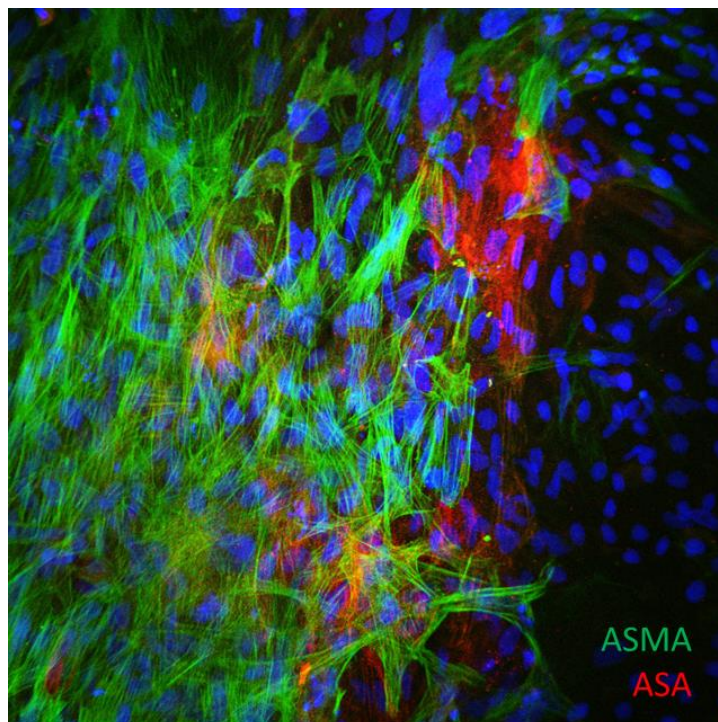

Diferenciación *in vitro* a mesodermo: Células positivas para **ASMA** y **ASA**

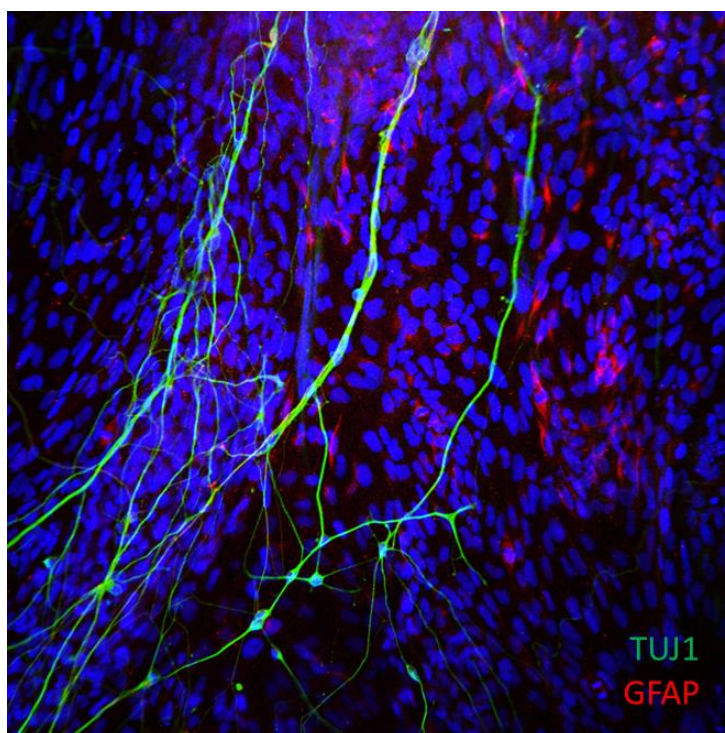

Diferenciación *in vitro* a ectodermo: Células positivas para **Tuj1** y **GFAP**

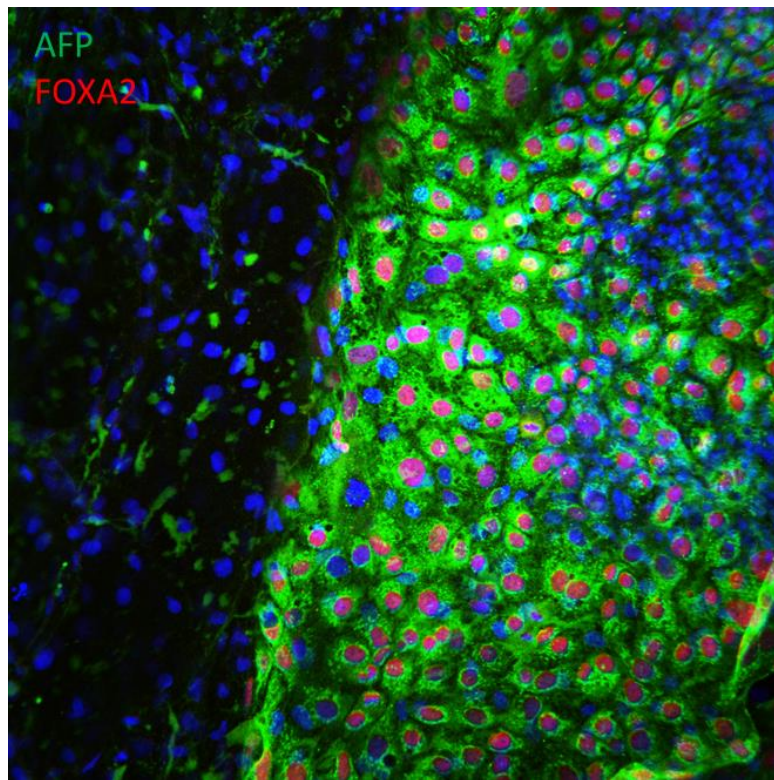

Diferenciación *in vitro* a endodermo: Células positivas para **AFP** y **FOXA2**



Anexo 3

Cariotipo

ESTUDIO CITOGENETICO

NHC: CT0081

Case name: 90640711

Nombre y Apellidos: BS FIPS67-eP6f-5 p13

Servicio: CMRB

Tipo de muestra: CM



Case: 90640711 Slide: 1 Cell: 5F

Resultado: 46,XY



Anexo 4

Resultado microsátélites

Los resultados obtenidos son estudiados mediante el programa informático GeneMapper® 3.2. De acuerdo con la información suministrada por Promega® sobre su kit de amplificación GenePrint® 10 System, estos son los datos correspondientes de los alelos existentes para cada uno de los diferentes loci STR (figura1):



Table 5. The *GenePrint*® 10 System Allelic Ladder Information.

STR Locus	Label	Size Range of Allelic Ladder Components ^{1,2} (bases)	Repeat Numbers of Allelic Ladder Components
TH01	FL	156–195	4–9, 9.3, 10–11, 13.3
D21S11	FL	203–259	24, 24.2, 25, 25.2, 26–28, 28.2, 29, 29.2, 30, 30.2, 31, 31.2, 32, 32.2, 33, 33.2, 34, 34.2, 35, 35.2, 36–38
D5S818	JOE	119–155	7–16
D13S317	JOE	176–208	7–15
D7S820	JOE	215–247	6–14 ³
D16S539	JOE	264–304	5, 8–15
CSP1PO	JOE	321–357	6–15
Amelogenin	TMR	106, 112	X, Y
vWA	TMR	123–171	10–22
TPOX	TMR	262–290	6–13

¹The length of each allele in the allelic ladder has been confirmed by sequence analysis.

²When using an internal lane standard, such as the Internal Lane Standard 600, the calculated sizes of allelic ladder components may differ from those listed. This occurs because different sequences in allelic ladder and ILS components may cause differences in migration. The dye label also affects migration of alleles.

³HeLa cells have a microvariant allele 13.3 at the D13S317 locus. This will appear as an off-ladder allele (see www.esl.nist.gov/strbase/var_D13S317.htm#Tri).

Figura 1. Información de la casa comercial Promega sobre la relación entre cada uno de los loci STR amplificados y las repeticiones (en rangos de tamaño y número) que pueden estar presentes en dichos productos de PCR.

RESULTADOS:

En la siguiente tabla se indican los resultados correspondientes a las variantes alélicas para cada locus STR en la muestra analizada.

Código biobanco	Código origen del ADN de la línea celular	Loci STRs analizados									
		TH01	D21S11	D5S818	D13S317	D7S820	D16S539	CSP1PO	AMEL	vWA	TPOX
32190083002	BS FIPS 67 Ep6F-5 p11	8	27, 28	11	12	7, 11	11, 12	12	X, Y	14, 18	9, 11

Granada, a 21 de Marzo de 2019

Laboratorio de Biología Molecular
 Biobanco del SSPA

RESULTADOS:

En la siguiente tabla se indican los resultados correspondientes a las variantes alélicas para cada locus STR en la muestra analizada.

Código biobanco	Código origen del ADN de la línea celular	Loci STRs analizados									
		TH01	D21S11	D5S818	D13S317	D7S820	D16S539	CSP1PO	AMEL	vWA	TPOX
32180369031	RB19967F	8	27, 28	11	12	7, 11	11, 12	12	X, Y	14, 18	9, 11

Granada, a 31 de Octubre de 2018


Laboratorio de Biología Molecular
Biobanco del SSPA

Análisis de microsatélites en la línea de hiPSC y en los fibroblastos de los que procede.




Anexo 5

Ausencia de los transgenes de reprogramación

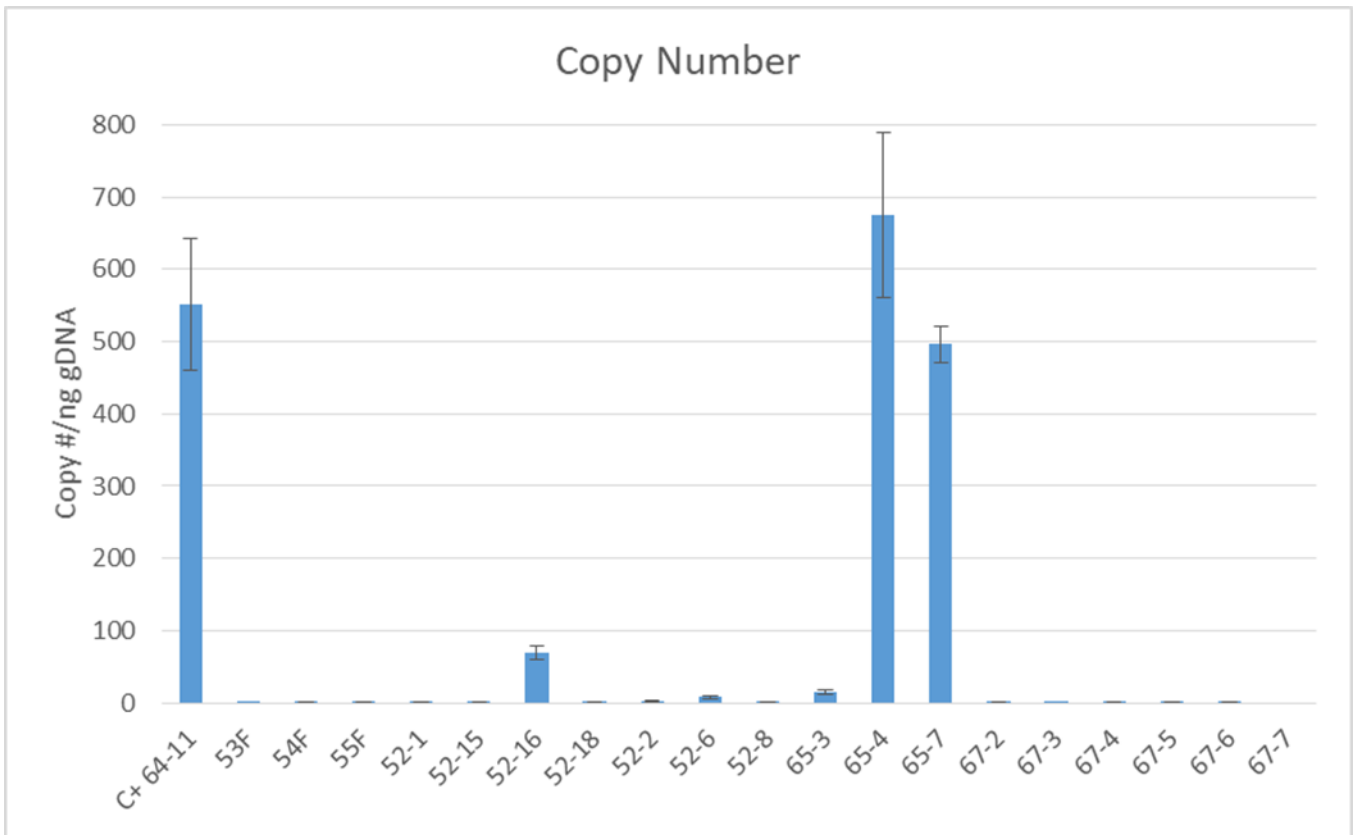

QRT-PCR donde se muestra la ausencia de plásmidos episomales en la línea BS FiPS 67-Ep6F-5 (corresponde a la abreviación de 67-5) y en fibroblastos control no-nucleofectados (51F, 54F, 55F).

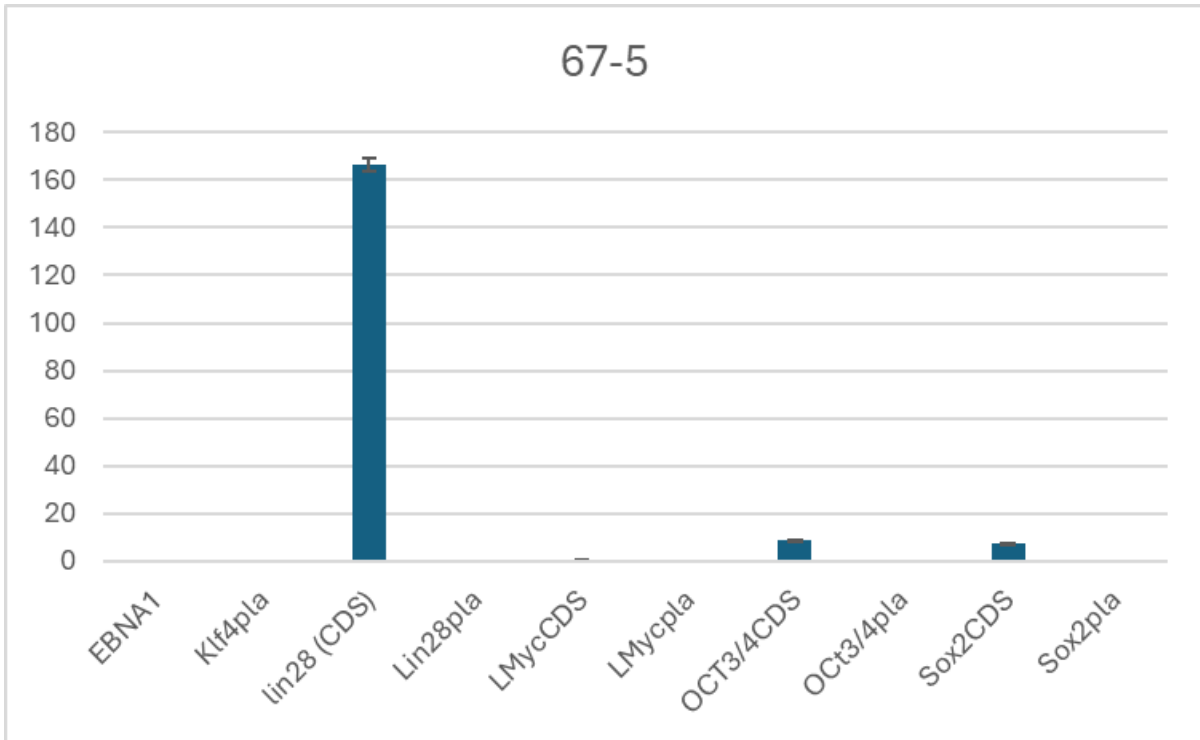

Niveles de expresión de mRNA de transgenes (pla) y marcadores de pluripotencia endógenos (CDS) en la línea BS FiPS 67-Ep6F-5.




Anexo 6

Comprobación de la presencia de la mutación

SCN5A gene, exon 3 Patient BrS Rb19967 (c.287T>C, in heterozygosis)

ACTTTCATCGTACT/C GAATAAAGGCAAGACCATCTTCCGGTTCAGTGCCACCAAC
GCCTTGTATGTCCTCAGTCCCTTCCACCCCATCCGGAGAGCGGCTGTGAAGATTC
TGGTTCACTC

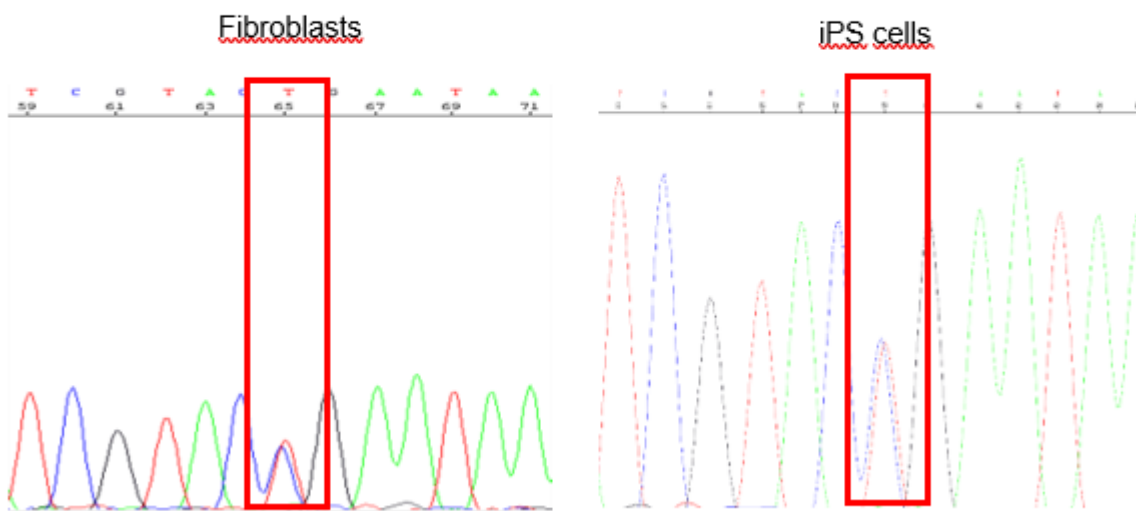


Detalle de la mutación que presenta el paciente y que coincide con la observada en la línea de iPSC generada



Anexo 7

Resultado test de micoplasma

Mycoplasma test (VenorGeMClassickit) 27/02/2019

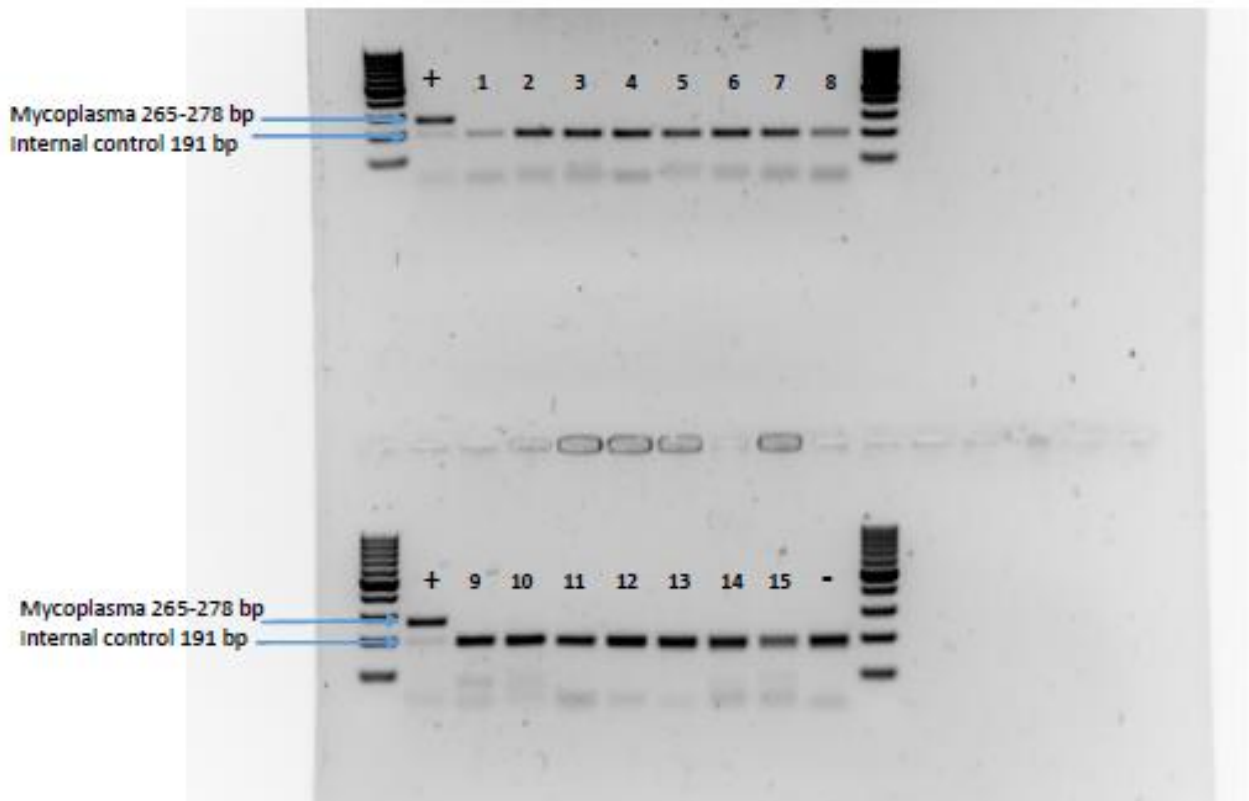

1. Ctrl.BS FiPS 64- Ep6F-1 p11
2. Ctrl.BS FiPS 65- Ep6F-9 p12
3. BS FiPS 67- Ep6F-5 p14